




COBB COUNTY WATER SYSTEM

Hoja Informativa

Preparando su casa para el servicio de agua

Si no hay agua en la propiedad, por favor asegúrese de que las llaves de paso de todos los elementos que utilizan agua estén cerradas antes de que Cobb County Water System (CCWS) llegue a conectar el servicio. Cerrando la válvula principal de agua es la forma más fácil de asegurarse de que el suministro de agua en toda la casa está cerrado. Estas válvulas no son todas iguales y pueden ser encontradas en distintos lugares dentro y fuera de la casa.

Si hay agua corriendo en la propiedad, CCWS cerrará el agua para evitar posibles daños a la propiedad. Un cargo de \$25 aplicará por cada viaje subsiguiente a la propiedad. Durante cada viaje subsiguiente, sugerimos tener un adulto presente para garantizar que no haya daños a la propiedad. Si nuestro técnico no tiene contacto con un adulto y el medidor indica que hay agua corriendo, dejaremos el medidor apagado y se cobrará otro cargo de \$25 por un viaje adicional.

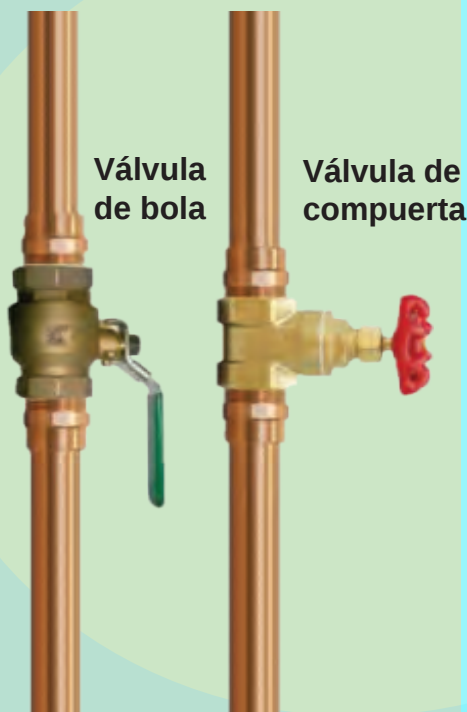

Válvula de bola

Válvula de compuerta

Las válvulas de bola o compuerta son los cierres de agua más comunes instalados en los hogares. Vea la **Figura A** y **Figura B** para más información sobre cómo cerrar el paso de agua utilizando estas válvulas.

Ejemplos de cierres de toda la casa

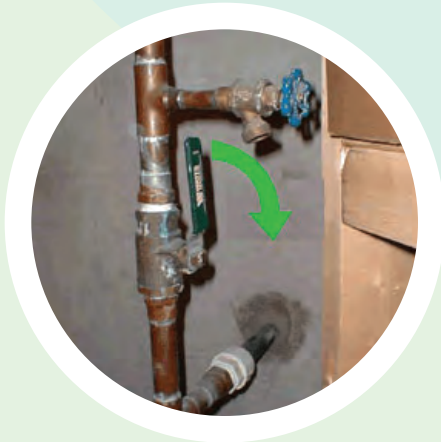


Figura A

Las válvulas de bola son utilizadas comúnmente en exteriores, localizadas usualmente en el sótano. Puede cerrar el suministro de agua girando la palanca de la válvula hacia la derecha, $\frac{1}{4}$ de vuelta, de modo que la palanca esté perpendicular a la tubería.



Figura B

Las válvulas de compuerta se pueden encontrar en interiores o exteriores, usualmente conectadas a través de una pared en un área de utilidades de la casa. Gírela hacia la derecha hasta que deje de rotar.



Figura C


Otra válvula de cierre se puede encontrar en el medidor de agua. El medidor está localizado usualmente en el patio delantero cerca de la acera. Gire la válvula hacia la derecha hasta que deje de rotar.

Válvulas en elementos fijos en el hogar

Si no encuentra las válvulas principales de cierre mostradas en las **Figuras A, B y C** de la página anterior, asegúrese que las llaves de paso de agua en los lavamanos, los inodoros, las bañeras y duchas estén cerradas.



**Llave de paso de Inodoro
(casas nuevas)**

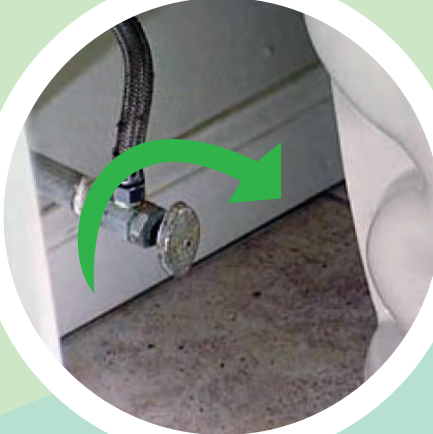


Llave de paso de Inodoro



Llave de paso debajo del lavamanos

Posibles fugas y problemas

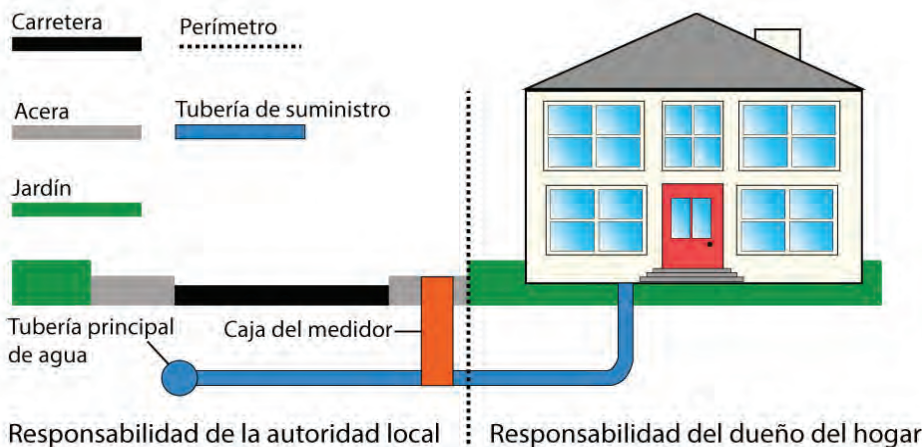

Si las llaves en los elementos, o las válvulas, han sido cerradas y el agua sigue corriendo cuando Cobb County Water System encienda el medidor, la propiedad pudiera tener una fuga en la línea de agua del medidor. Toda la tubería y elementos más allá del medidor son la responsabilidad del dueño de la casa.

Hogar preparado para el invierno

Si el hogar ha estado desocupado por un periodo prolongado de tiempo y se ha drenado el agua del sistema para evitar tuberías congeladas, incluyendo el calentador de agua, un adulto debe estar presente durante la conexión de agua para asegurar de que no haya daños a la propiedad por posibles fugas o llaves abiertas, una vez la propiedad comience a recibir el agua.

